
CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM

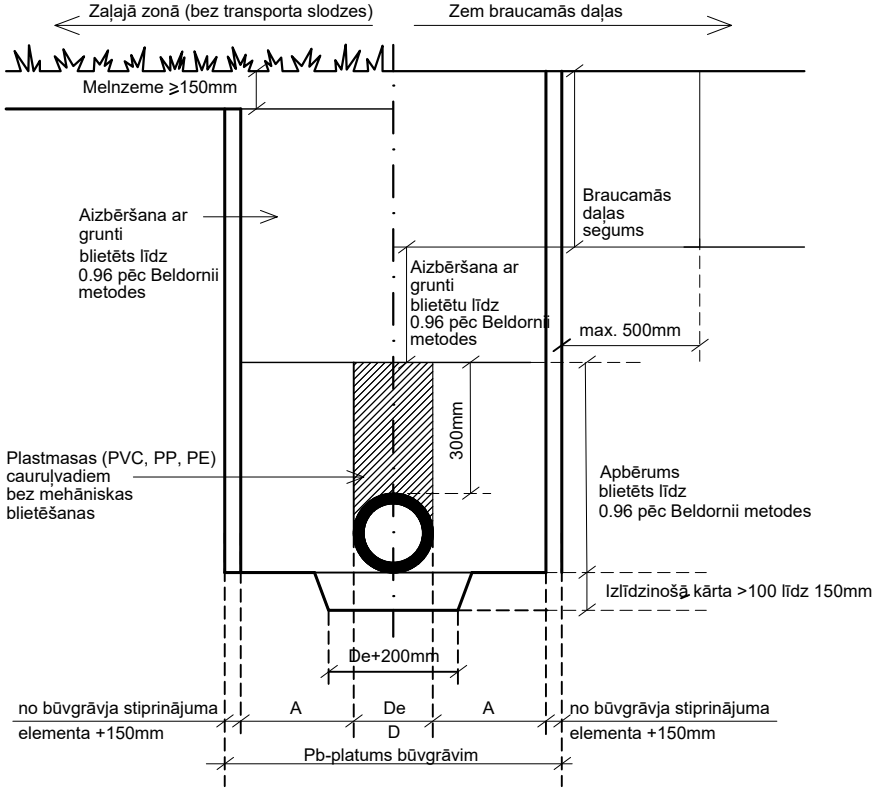

Cauruļvada diametrs De (mm)	A (mm)	Pb (mm)
<300	400	1400
301-400	400	1401-1500
401-500	500	1701-1800
501-1000	600	2001-2500
>1001	700	>2700
Skatakas diametrs D (mm)	**A (mm)**	**Pb (mm)**
300-1500	700	2000-3100
>1501	1000	>3800

APZĪMĒJUMI:

Pb - platums būvgrāvim Pb=De+2A+2x(būvgrāvaja stiprinājuma elements+150mm)
De - Ārējais diametrs

PIEZĪMES:

1. Izlīdzinošā kārta zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem.
2. Cauruļvadu uzmavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes.
3. Gruntij kas tiek izmantota izlīdziniošai kārtai, apbērumam un būvbedres aizbēršanai jāatbilst parametriem, kas norādīti Vispārīgajās prasībās.
4. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.